



## Gas Tools

GT60i-NN  
GT65i-DA  
GT65i-RH  
GT65i-RX  
GT50i-AX  
GT50i-N/O  
GT40i-M  
GT40i-SCP  
GT35i-HN  
SGT90i



**WARNING:** Please read the instructions and warnings for this tool carefully before use.  
Failure to do so could lead to serious injury.



NFE2GT5042022

Kyocera Senco Europe  
Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad, The Netherlands  
+31 320 295 575  
senco.eu

Operating Instructions  
Original Instructions

Betriebsanleitung  
Übersetzung der Ursprünglichen Anweisungen

Mode d'Emploi  
Traduction des Instructions Originales

Gebruiksaanwijzing  
Vertaling van de Oorspronkelijke Gebruiksaanwijzing

Instruções de Operação  
Tradução das instruções originais

Instrucciones de Empleo  
La Traducción de las Instrucciones Originales

Istruzione per l'Uso  
Traduzione delle Istruzioni Originali

Οδηγίες Χρήσεις  
μετάφραση των αρχικών οδηγιών

Brukvisning  
Översättning av de Ursprungliga Undervisningarna

Brukvisning  
Översettelse av de Originale Instruksjonene

Käyttöohjeet  
Alkuperäisten Ohjeiden Käännös

Brugsanvisning  
Oversættelse af de Originale Instruktationer

Инструкция по эксплуатации  
Перевод оригинальной инструкции

Kasutusjuhend  
Algse juhendi tõlge

Naudojimo instrukcijos  
Originalios instrukcijos vertimas

Lietošanas instrukcijas  
Orģinālā norādījuma tulkojums

Instrukcja Obsługi  
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji

Operativní Instrukce  
Překlad původního pokynu

Navodila za Uporabo  
Prevod izvirnega navodila

Használati Utasítások  
Az eredeti utasítás fordítása

Návod na Používanie  
Preklad pôvodného pokynu

Instrucţiuni de utilizare  
Traducerea instrucţiunii originale

Инструкции за експлоатация  
Превод на оригиналната инструкция

Kullanma Talimatları  
Orijinal talimatların çevirisi

EN

DE

FR

NL

PT

ES

IT

GR

SE

NO

FI

DK

RU

EE

LT

LV

PL

CZ

SK

HU

SI


RO

BG


TR

①


**SGT90i**

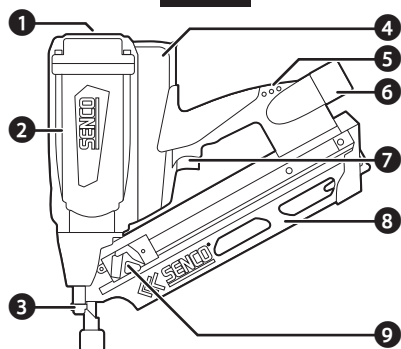


**GT60i-NN**

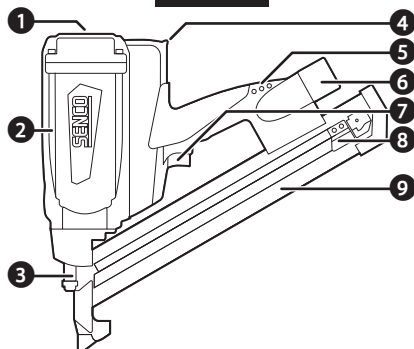


**GT65i-DA**

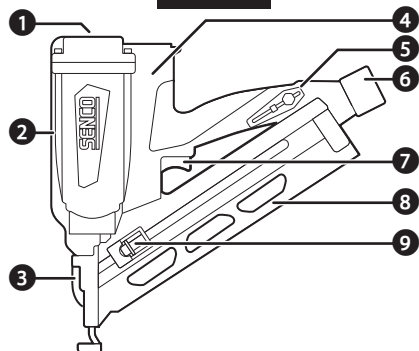


**GT65i-RH**

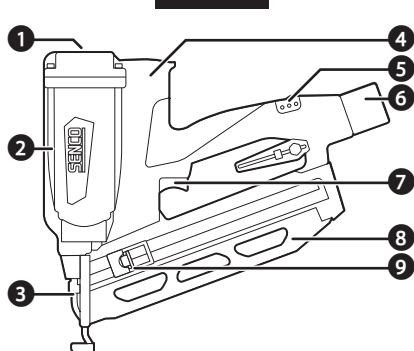


**GT65i-RX**

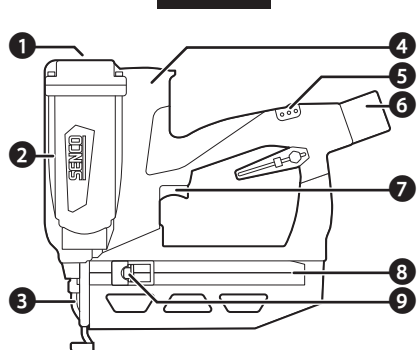


**GT50i-AX**

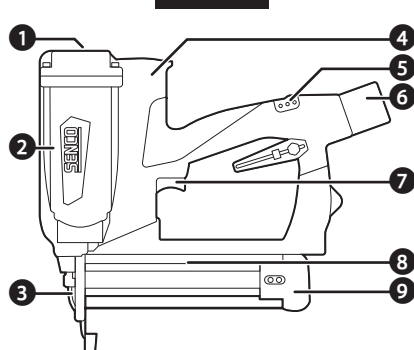


**GT50i-N/O**

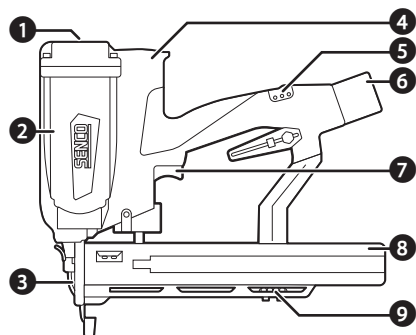


**GT40i-SCP**

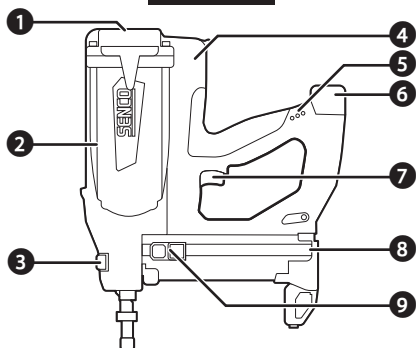

**GT35i-HN**

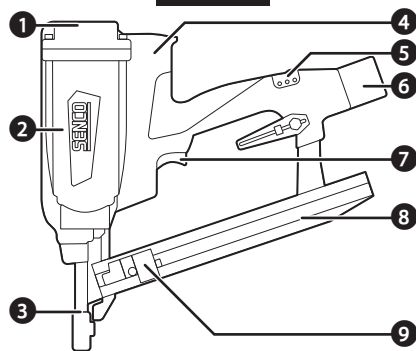


**GT40i-M**






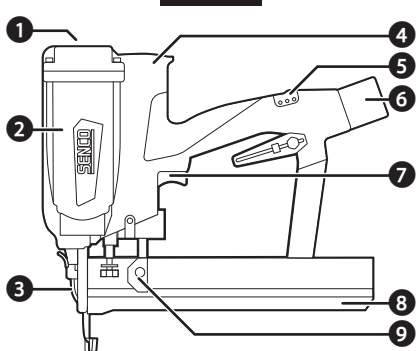





②



③

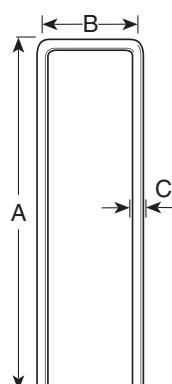

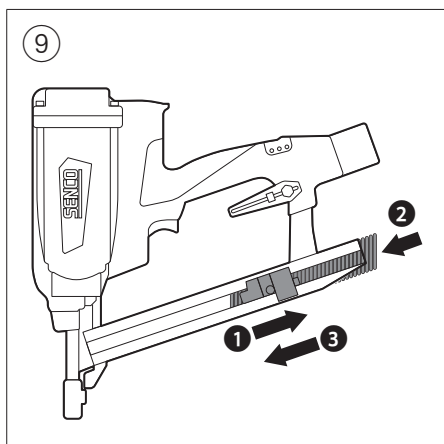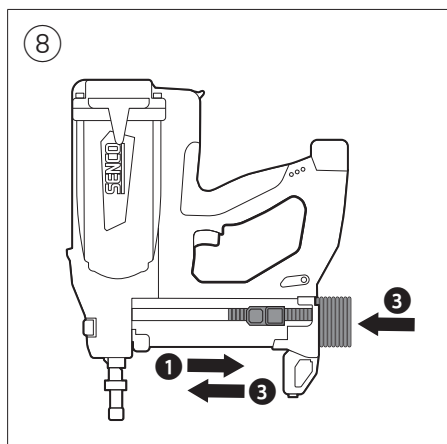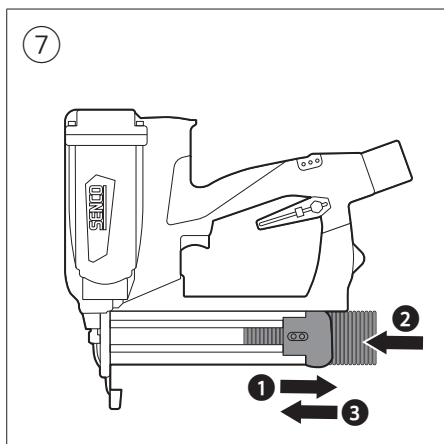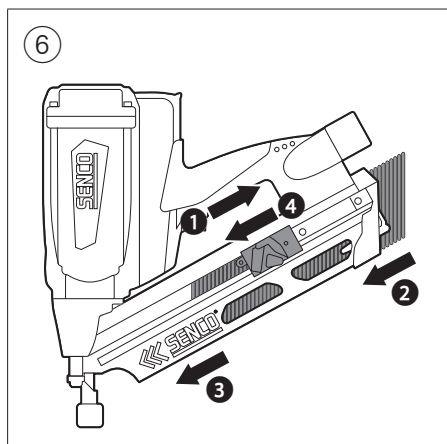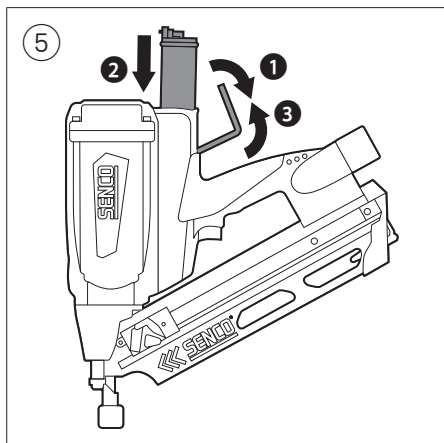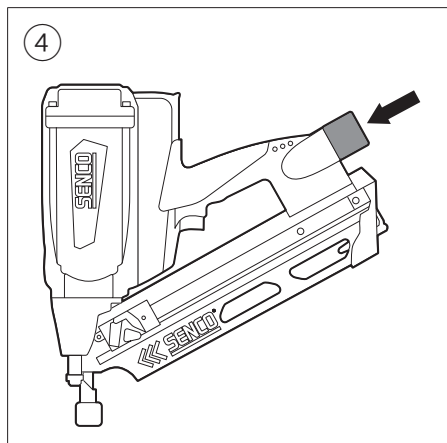

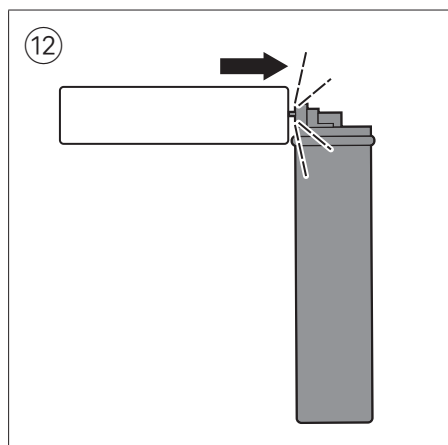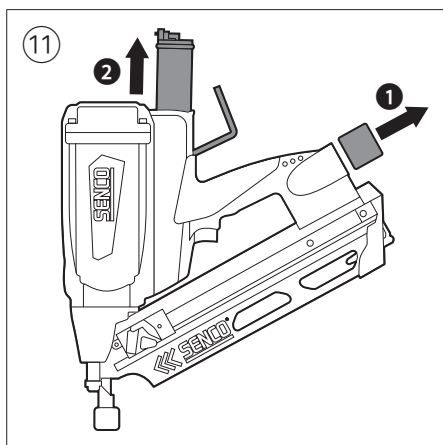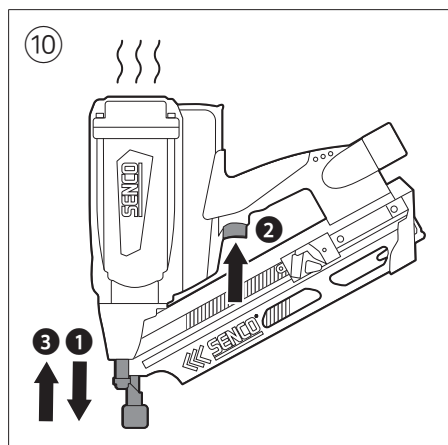

# Lietošanas instrukcijas

## 1. IEVADS

### 1.1. Personāla kvalifikācija

Instrumentu drīkst lietot tikai personāls, kas:

- ir kvalificēts un pilnvarots veikt attiecīgos darbus;
- ir pilnībā izlasījis un sapratis šo rokasgrāmatu;
- apzinās visas iespējamās briesmas un attiecīgi rīkojas.

### 1.2. Šajā rokasgrāmatā izmantotie simboli

 <b>BRĪDINĀJUMS!</b>	Norāda uz brīdinājumu.
 <b>Informācija</b>	Norāda uz noderīgu informāciju.

## 2. INSTRUMENTA APRAKSTS

Instrumenti ir autonomi, pilnībā pārnēsājams stiprināšanas instruments, kas izmanto šķidru ogļūdeņraža degvielu, lai darbinātu lineārās piedziņas iekšdedzes dzinēju.

Instrumenti aizdedzina degvielas un gaisa maisījumu, lai radītu enerģiju motora darbināšanai, kas savukārt iedzen stiprinājumu virsmā.

### 2.1. Lietošanas veidi, kam instruments ir/nav paredzēts

Instrumentu paredzēts lietot kā stiprināšanas instrumentu.

Instrumentu paredzēts lietot ar stiprinājumiem, kas norādīti šajā rokasgrāmatā.

Instrumenti ir paredzēti profesionālai lietošanai.

Instrumentu ir paredzēts lietot šādiem materiāliem:

	SGT90I	GT60I-NN	GT65I-DA	GT65I-RH	GT65I-RX	GT50I-AX	GT50I-N/O	GT40I-SCP	GT35I-HN	GT40I-M	GT40FS
<b>Koks</b>	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X
<b>Metāls</b>		X						X	X		X
<b>Plastmasa</b>	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Betons</b>								X			

### 2.2. Galvenās sastāvdaļas

Sk. attēlu 1.

1. Gaisa filtrs
2. Motors
3. Naglošanas dziļuma regulēšana
4. Gāzes patronas nodalījums
5. Akumulatora indikatora lampa

6. Akumulatora nodalījums
7. Mēlīte
8. Magazīna\*
9. Padevēja kurpe

\* Magazīna dažādiem modeļiem atšķiras.

#### 2.2.1. Piederumu specifikācijas

SENCO piedāvā plašu piederumu klāstu jūsu SENCO instrumentiem, t. sk.:

	SGT90I	GT60I-NN	GT65I-DA	GT65I-RH	GT65I-RX	GT50I-AX	GT50I-N/O	GT40I-M	GT40I-SCP	GT35I-HN	GT40FS
<b>Lādētāja pamatne</b>	VB0150EU	VB0150EU	VB0150EU	VB0150EU	VB0150EU	VB0150EU	VB0150EU	VB0150EU	VB0150EU	VB0150EU	VA0058EU
<b>Lādētāja adaptera komplekts, sienas adapters (CE)</b>	VB0151EU	VB0151EU	VB0151EU	VB0151EU	VB0151EU	VB0151EU	VB0151EU	VB0151EU	VB0151EU	VB0151EU	VB0115EU
<b>Lādētāja adaptera komplekts, sienas adapters (UK)</b>	VB0152EU	VB0152EU	VB0152EU	VB0152EU	VB0152EU	VB0152EU	VB0152EU	VB0152EU	VB0152EU	VB0152EU	VB0116EU

Lādētāja adaptera komplekts, sienas adapters (AU/NZ)	VB0153	VB0153	VB0153	VB0153	VB0153	VB0153	VB0153	VB0153	VB0153	VB0153	nav
Akumulators	VB0170EU	VB0170EU	VB0170EU	VB0170EU	VB0170EU	VB0170EU	VB0170EU	VB0170EU	VB0170EU	VB0170EU	VB0109EU
Gāzes patrona	PC1308P PC1307P	PC1308P PC1307P	PC1309P PC1310P	PC1309P PC1310P	PC1309P PC1310P	PC1309P PC1310P	PC1309P PC1310P	PC1309P PC1310P	PC1308P PC1307P	PC1309P PC1310P	PC1308P PC1307P
Tīrītājs gāzes instrumentiem	PC1235	PC1235	PC1235	PC1235	PC1235	PC1235	PC1235	PC1235	PC1235	PC1235	PC1235
Aizsargbrilles	PC1166	PC1166	PC1166	PC1166	PC1166	PC1166	PC1166	PC1166	PC1166	PC1166	PC1166
Darba kontakta elements	VSP-00870	nav	VSP-01446	HC0625	VSP-01418	VSP-01326	nav	VSP-01032	VSP-01490	nav	nav

## 2.3. Specifikācijas

Instrumenta nosaukums	SGT90i	GT60i-NN	GT65i-DA	GT65i-RH	GT65i-RX	GT50i-AX	GT50i-N/O	GT40i-M	GT40i-SCP	GT35i-HN	GT40FS
Instrumenta veids	Lineārās aizdedzes										
Svars	3,49 kg	4,02 kg	2,32 kg	2,2 kg	2,2 kg	2,3 kg	2,47 kg	3,8 kg	2,26 kg	2,17 kg	3,73 kg
Izmērs (garums)	377 mm	425 mm	350 mm	350 mm	350 mm	320 mm	365 mm	432 mm	326 mm	337 mm	373 mm
Izmērs (augstums)	381,5 mm	393 mm	305 mm	270 mm	270 mm	285 mm	279 mm	385 mm	309 mm	294 mm	356 mm
Izmērs (platums)	108 mm	108 mm	96 mm	96 mm	96 mm	86 mm	86 mm	130 mm	86 mm	86 mm	108 mm
Magazīna ietilpība	70	30	110	100	100	100	140	40	100	175	78
Vidējais iestrādāto stiprinājumu skaits ar vienu akumulatora uzlādi	8000										
Vidējais iestrādāto stiprinājumu skaits ar vienu gāzes patronu	1200*										
Palaišanas režīms	Secīga palaide										
Troksnis (LpA)	96,2 dBA	101,2 dBA	89,4 dBA	93,6 dBA	92,7 dBA	98,1 dBA	93,7 dBA	101,5 dBA	94,7 dBA	87,8 dBA	97,2 dBA
Troksnis (LwA)	100,8 dBA	107,3 dBA	96,8 dBA	99,6 dBA	100,6 dBA	104,4 dBA	97,5 dBA	104,1 dBA	98,5 dBA	100,8 dBA	100,2 dBA
Troksnis (LpC)	<130 dB										
Vibrācija	2,67 m/s <sup>2</sup>	2,5 m/s <sup>2</sup>	1,96 m/s <sup>2</sup>	1,8 m/s <sup>2</sup>	1,9 m/s <sup>2</sup>	2,19 m/s <sup>2</sup>	1,78 m/s <sup>2</sup>	2,83 m/s <sup>2</sup>	1,82 m/s <sup>2</sup>	2,02 m/s <sup>2</sup>	4,5 m/s <sup>2</sup>
Ieteicamā SENCO smērviela	Ietverta gāzes patronā										
Ieteicamais maksimālais stundā ienaglotā stiprinājumu skaits	500										

\* Atkarīgs no temperatūras un augstuma vjl.

### 2.3.1. Informācija par troksni

Troksņa līmeņa vērtības ir ar instrumentu saistītās raksturīgās vērtības, un tās precīzi neatspoguļo troksņa līmeni, kas rodas lietošanas vietā. Troksņa līmeni var samazināt arī darba vietas iekārtojums, piemēram, apstrādājamās detaļas novietošana uz skaņu slāpējošiem balstiem.

### 2.3.2. Informācija par vibrāciju

Vibrācijas vērtības ir ar instrumentu saistītās raksturīgās vērtības, un tās precīzi neatspoguļo ietekmi uz plaukstām un rokām, kas rodas instrumenta lietošanas laikā.

2.3.3. Senco stiprinājumu specifiskācija

Sk. attēlu 2.

		GE	GC	HC	HE	KC
Izmērs (garums)	A	50 - 60 mm	57 - 65 mm	75 mm	75 mm	75 - 90 mm
Izmērs (diametrs)	B	2,9 mm	2,9 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,3 mm
Stiprinājumu leņķis	C	34°	34°	34°	34°	34°
Kājiņa	D	Rievota	Gluda	Gluda	Rievota	Gluda

		GT60i-NN	GT65i-DA	GT65i-RH	GT65i-RX	GT50i-AX	GT35i-HN	GT40i-SCP
Izmērs (garums)	A	38 - 64 mm	32 - 63 mm	32 - 65 mm	19 - 65 mm	15 - 50 mm	22 - 35 mm	15 - 40 mm
Izmērs (diametrs)	B	3,3 - 4,3 mm	1,8 mm	1,6 mm	1,6 mm	1,2 mm	2,5 - 2,8 mm	2,7 - 3,1 mm
Stiprinājumu leņķis	C	34°	34°	20°	0°	0°	20°	0°

Sk. attēlu 3.

		GT50i-N	GT50i-O	GT40i-M	GT40FS
Izmērs (garums)	A	25 - 45 mm	25,4 - 50,8 mm	10 - 38 mm	33 - 40 mm
Mugurīņa (platums)	B	10,6 mm	10,6 mm	10,6 mm	12,2 mm
Izmērs (diametrs)	C	1,6 mm	1,4 mm	1,2 mm	3,1 mm

3. DROŠĪBA

3.1. Drošības pasākumi

Instrumentam ir drošības bloķēšanas funkcija, kas atstāj stiprinājumus magazīnā un neaktivizē naglošanu.

Instrumentam ir drošības sistēma, kas jānospiež, pirms var nospiest mēlīti.

3.2. Drošības simboli un apzīmējumi uz instrumenta

Simbols	Skaidrojums
	Izlasiet un izprotiet instrumenta marķējumus un rokasgrāmatu. Brīdinājumu neievērošana var izraisīt NĀVI vai SMAGAS TRAUMAS.
	Elektriskās strāvas trieciena risks.
	Ugunsgrēka risks.
	Nepareizi lietot, no akumulatora var izplūst šķidrums; izvairieties no saskares. Ja nejausī notiek saskare ar šķidrumu, noskalojiet ar ūdeni. Ja šķidrums nonāk acīs, vēršieties pēc medicīniskās palīdzības. No akumulatora izplūdušais šķidrums var izraisīt kairinājumu vai apdegumus.
	Lietojiet standartam ANSI Z87.1 atbilstošas aizsargbrilles ar pastāvīgi piestiprinātiem sānu aizsargiem.
	Lietojiet dzirdes aizsardzības līdzekļus.
	Instrumentu/akumulatoru/gāzes patronu nepakļaujiet temperatūrai virs 50 °C (120 °F). Instrumenta/akumulatora/gāzes patronas pārkaršana var izraisīt sprādzienu, ugunsgrēku vai viegli uzliesmojošas gāzes izdalīšanos.

	Šis instruments ir II klases instruments.
	Instrumentam ir CE sertifikāts. KYOCERA Senco Netherlands B.V., Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad, The Netherlands
	Instrumentam ir UKCA sertifikāts. KYOCERA Senco UK Ltd., 630 Europa Boulevard, Warrington WA5 7YH, Apvienotā Karaliste

3.3. Individuālā aizsardzība

Lietojiet individuālos aizsardzības līdzekļus. Vienmēr lietojiet acu aizsarglīdzekļus. Aizsardzības līdzekļi, piemēram, putekļu maska, aizsargapavi ar neslidošu zoli, ķivere vai dzirdes aizsardzības līdzekļi, ko izmanto atbilstošos apstākļos, samazina traumu risku.

3.4. Drošības instrukcijas

**BRĪDINĀJUMS!** Izlasiet visus drošības brīdinājumus un visas instrukcijas. Brīdinājumu un instrukciju neievērošana var izraisīt elektriskās strāvas triecienus, ugunsgrēkus un/vai smagas traumas. Saglabājiet visus brīdinājumus un instrukcijas turpmākai uzzīpai. Brīdinājumos lietotais termins "elektroinstrumenti" attiecas uz jūsu elektrisko instrumentu, kas darbināms no elektrotīkla (ar vadu), vai elektrisko instrumentu, kas darbināms no akumulatora (bezvada).

3.4.1. Vispārējā drošība

- Sprādzienbīstamība.** Nekad nelietojiet elektroinstrumentu sprādzienbīstamā vidē vai degošu materiālu, piemēram, viegli uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu, tuvumā. Elektroinstrumenta izplūdes gāzes vai dzirksteles var aizdedzināt gaiss esošās gāzes, putekļus vai citus degošos materiālus. **Nesmēķējiet, strādājot vai rīkojoties ar elektroinstrumentu vai gāzes patronu.**



- Lietojiet un uzglabāiet elektroinstrumentu un gāzes patronas tikai labi vēdinātās telpās. Neieelpojiet gāzi, izplūdes gāzes vai izgarojumus. Oglekļa monoksīdu saturošu izplūdes gāzu iedarbība var izraisīt nelabumu, reiboni, bezsamaņu vai citu kaitējumu veselībai.
- Vienmēr glabāiet elektroinstrumentus, gāzes patronas, akumulatoru baterijas un akumulatora lādētājus bērniem un citām neapmācītām personām nepieejamā vietā. Elektroinstrumenti ir bīstami neapmācītu lietotāju rokās.

### 3.4.2. Darba zonas drošība

- Uzturiet darba zonu tīru un labi apgaismotu. Pārblīvības vai tumšas vietas var izraisīt nelaimes gadījumus.
- Nestrādājiet ar elektroinstrumentiem sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli uzliesmojošu šķidrums, gāzu vai putekļu tuvumā. Elektroinstrumenti rada dzirksteles, kas var aizdedzināt putekļus vai izgarojumus.
- Strādājot ar elektroinstrumentiem, neļaujiet, ka tuvumā atrodas bērni un citas personas. Novērsot uzmanību, jūs varat zaudēt kontroli.

### 3.4.3. Elektrodrošība

- Elektroinstrumentu kontaktakšām jāatbilst kontaktligzdai. Nekādā veidā nepārveidojiet kontaktakšu. Neizmantojiet adaptera kontaktakšas ar iezemētiem elektroinstrumentiem. Nepārveidotas kontaktakšas un atbilstošas kontaktligzdas samazina elektriskās strāvas trieciena risku.
- Izvairieties no ķermeņa saskares ar iezemētām virsmām, piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītim un ledusskapjiem. Ja jūsu ķermenis ir iezemēts, pastāv paaugstināts strāvas trieciena risks.
- Nepakļaujiet elektroinstrumentus lietus vai mitras vides iedarbībai. Ūdens iekļūšana elektroinstrumentā palielina strāvas trieciena risku.
- Neizmantojiet vadu neatbilstošā veidā. Nekad neizmantojiet vadu elektroinstrumenta pārnēsāšanai, vilkšanai vai atvienošanai no strāvas avota. Sargājiet vadu no karstuma, eļļas, asām virsmām vai kustīgām detaļām. Bojāti vai sapinušies vadi palielina strāvas trieciena risku.
- Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus telpām, izmantojiet pagarinātāju, kas piemērots lietošanai ārpus telpām. Izmantojot lietošanai ārpus telpām piemērotu vadu, samazinās strāvas trieciena risks. Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus telpām, izmantojiet pagarinātāju ar marķējumu "W-A" vai "W". Šie pagarinātāji ir paredzēti lietošanai ārpus telpām un samazina strāvas trieciena risku. Lietojot pagarinātāju, pārliecinieties, ka tas ir ar pietiekamu vada šķērsgriezumu, lai nodrošinātu instrumentam nepieciešamo strāvu. Nepietiekama resuma vads izraisīs sprieguma kritumu, kas novedīs pie jaudas zuduma un pārkaršanas.
- Ja elektroinstrumenta lietošana mitrā vietā ir neizbēgama, izmantojiet strāvas noplūdes automātslēdzi (RCD). Automātslēdzis izmantošana samazina strāvas trieciena risku.

### 3.4.4. Personiskā drošība

- Strādājot ar elektroinstrumentu, saglabāiet modrību, vērojiet, ko darāt, un rīkojieties ar veselo saprātu. Nelietojiet elektroinstrumentu, ja esat noguris vai esat narkotisko vielu, alkohola vai medikamentu iespaidā. Pat īss neuzmanības mirklis, strādājot ar elektroinstrumentiem, var izraisīt smagas traumas.
- Lietojiet individuālos aizsardzības līdzekļus. Vienmēr lietojiet acu aizsarglīdzekļus. Aizsardzības līdzekļi, piemēram, putekļu maska, aizsargapavi ar neslidošu zoli, ķivere vai dzirdes aizsardzības

līdzekļi, ko izmanto atbilstošos apstākļos, samazinās traumu risku.

- Izvairieties no nejaušas instrumenta iedarbināšanas. Pirms pieslēgšanas strāvas avotam un/vai akumulatoram, kā arī pirms elektroinstrumenta pacelšanas vai pārnēsāšanas pārliecinieties, ka slēdzis ir izslēgtā stāvoklī. Elektroinstrumentu pārnēsāšana ar pirkstu uz slēdža vai strāvas padeves ieslēgšana elektroinstrumentiem, kuriem ir ieslēgts slēdzis, veicina nelaimes gadījumus.
- Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas izņemiet regulēšanas atslēgu. Atslēga, kas atstāta piestiprināta pie rotējošas elektroinstrumenta daļas, var radīt miesas bojājumus.
- Neizstiepieties pārāk tālu. Vienmēr nostājieties stabilā pozīcijā un saglabāiet līdzsvaru. Tas ļauj labāk vadīt elektroinstrumentu neparedzētās situācijās.
- Valkājiet piemērotu apģērbu. Nevalkājiet vaļīgu apģērbu vai rotaslietas. Sargājiet matus, apģērbu un cimdus no kustīgām daļām. Vaļīgs apģērbs, rotaslietas vai gari mati var iekļerties kustīgās daļās.
- Ja ir paredzētas ierīces putekļu nosūkšanai un savākšanai, pārliecinieties, ka tās ir pieslēgtas un tiek pareizi izmantotas. Putekļu savākšanas ierīču izmantošana var samazināt ar putekļiem saistīto apdraudējumu.

### 3.4.5. Elektroinstrumentu lietošana un kopšana

- Nelietojiet elektroinstrumentu ar pārāk lielu spēku. Lietojiet pareizo elektroinstrumentu, kas piemērots attiecīgajam darbam. Pareizs elektroinstrumenta pakevis darbu labāk un drošāk ar tādu ātrumu, kādam tas ir paredzēts.
- Nelietojiet elektroinstrumentu, ja nedarbojas tā ieslēgšanas un izslēgšanas slēdzis. Jebkurš elektroinstrumenta, kuru nevar kontrolēt ar slēdzi, ir bīstams, un tas ir jālabo.
- Pirms jebkādu regulēšanas darbu veikšanas, piederumu nomaiņas vai elektroinstrumentu glabāšanas atvienojiet kontaktakšu no strāvas avota un/vai akumulatoru no elektroinstrumenta. Šādi preventīvi drošības pasākumi samazina risku nejausi iedarbināt elektroinstrumentu.
- Laikā, kad nelietojat elektroinstrumentus, uzglabāiet tos bērniem nepieejamā vietā un neļaujiet ar elektroinstrumentu strādāt personām, kas nepārzina elektroinstrumentu vai šīs instrukcijas. Elektroinstrumenti ir bīstami neapmācītu lietotāju rokās.
- Veiciet elektroinstrumentu apkopi. Pārbaudiet, vai kustīgās daļas nav nepareizi noregulētas un vai tās nesprūst, vai nav salūzušas detaļas un vai nav citu bojājumu, kas var ietekmēt elektroinstrumenta darbību. Ja ir bojājumi, pirms lietošanas elektroinstrumentu salabojiet. Daudzas nelaimes gadījumus izraisa slikti uzturēti elektroinstrumenti.
- Uzturiet griezējinstrumentus asus un tīrus. Pareizi uzturēti griezējinstrumenti ar asiem asmeņiem retāk sasprūst un ir vieglāk vadāmi.
- Lietojiet elektroinstrumentu, piederumus, instrumentu uzgaļus u. c. saskaņā ar šīm instrukcijām, ņemot vērā darba apstākļus un veicamo darbu. Ja elektroinstrumentu izmanto darbībām, kurām tas nav paredzēts, var rasties bīstama situācija.

### 3.4.6. Apkope

- Elektroinstrumenta apkopi uzticiet kvalificētam servisa speciālistam. Remontam izmantojiet tikai identiskas rezerves daļas. Tādējādi tiks nodrošināta elektroinstrumenta drošība.

### 3.4.7. Drošība instrumentu lietošanā

- **Vienmēr pieņemiet, ka elektroinstrumenti ir stiprinājumi.** Neuzmanīga rīkošanās ar instrumentu var izraisīt negaidītu stiprinājumu izšaušanu un radīt traumas.
- **Nepārvērsiet elektroinstrumentu pret sevi vai tuvumā esošām personām.** Negaidītas iedarbināšanas rezultātā izšauts stiprinājums var izraisīt traumas.

#### 3.4.7.1. Pirms lietošanas

- **Pirms akumulatora un gāzes patronas ievietošanas izņemiet no instrumenta visus stiprinājumus.** Ievietojot akumulatoru un gāzes patronu, instruments var izšaut stiprinājumu.
- **Nekad nelietojiet instrumentu, ja drošības elements, mēlīte vai atspere ir kļuvusi nederīgi, to trūkst vai tie ir bojāti.** Nepārveidojot un nenonēmiot drošības elementu, mēlīti vai atspere.
- **Pārļiecinieties, ka visi vāciņi un skrūves vienmēr ir droši pievilkti.** Katru dienu pārbaudiet, vai mēlīte un drošības elements brīvi kustas. Neizmantojiet instrumentu, ja trūkst detaļu vai tās ir bojātas.
- **Izmantojiet tikai Senco ieteiktās vai pārdotās detaļas, stiprinājumus un piederumus.** Nepārbūvējiet instrumentu bez Senco atļaujas.
- **Nelietojiet elektroinstrumentu bez brīdinājuma uzlimes uz tā.** Ja uzlimes nav, tā ir bojāta vai nav salasāma, sazinieties ar Senco pārstāvi, lai bez maksas saņemtu jaunu uzlīmi.

#### 3.4.7.2. Lietošanas laikā

- **Neiedarbiniet instrumentu, ja tas nav stingri piespiests pie apstrādājamās detaļas.** Ja instruments nav saskarē ar apstrādājamo detaļu, stiprinājums var tikt novirzīts prom no mērķa.
- **Neizmantojiet šo instrumentu elektrības kabelu stiprināšanai.** Tas nav paredzēts elektrības kabelu montāžai un var sabojāt elektrības kabelu izolāciju, tādējādi izraisot strāvas trieciena vai ugunsgrēka risku.
- **Iestrādājiet stiprinājumus tikai piemērotās darba virsmās; nekad neiestrādājiet pārāk cietos materiālos; pārāk mīksto materiālos stiprinājums var izlidot cauri materiālam.** Neiedarbiniet instrumentu, ja tas nav stingri piespiests pie apstrādājamās detaļas.
- **Neiestrādājiet stiprinājumus tuvu darba virsmas malai.** Apstrādājāmā detaļa var sadalīties, un stiprinājums var brīvi izlidot vai rīkošeta veidā atlēkt un trāpīt kādam.
- **Neiedzeniet stiprinājumus pa virsu citiem stiprinājumiem vai instrumentam esot pārāk stāvā leņķī.** Stiprinājums var brīvi izlidot vai rīkošeta veidā atlēkt un trāpīt kādam.
- **Nekad neizmantojiet nevienu instrumenta daļu (piemēram, vāciņu vai galveno korpusu) kā āmuru.** Instruments var aktivizēties vai tikt bojāts, un tas var kļūt nedrošs lietošanai.
- **Lai izvairītos no iespējamām traumām darba laikā, turiet rokas un citas ķermeņa daļas tālāk no instrumenta drošības zonās.**
- **Lietojot instrumentu, jāievēro piesardzība, jo ir iespējams instrumenta atsitiens pēc stiprinājuma iestrādāšanas.** Ja pēc atsitiens drošības elements netīši atkal saskaras ar darba virsmu, var notikt nevēlama, atkārtota stiprinājuma iedzišana. Tāpēc, lai izvairītos no šādas situācijas, ļaujiet instrumentam ar atsitienu pilnībā atlēkt no darba virsmas pēc stiprinājuma iestrādes. Nespiediet drošības elementu pie darba virsmas, kamēr nav nepieciešams otrs stiprinājums.
- **Atvienojiet instrumentu no strāvas avota, ja stiprinājums iesprūst instrumentā.** Izņemot iesprūdušu stiprinājumu, instruments var tikt nejausi aktivizēts, ja tas ir pieslēgts pie strāvas padeves.

#### 3.4.7.3. Pēc lietošanas

- **Neveiciet nekādus avārijas remontdarbus bez atbilstošiem instrumentiem un aprikojuma.** Pirms jebkādas instrumenta pārveidošanas ir jāsaņem rakstisks apstiprinājums no instrumenta ražotāja.
- **Izņemiet akumulatoru un gāzes patronu no instrumenta, pirms veicat instrumenta apkopi, iesprūdušu stiprinājumu izņemšanu, pametat darba zonu, pārvietojot instrumentu uz citu vietu vai nododat instrumentu citai personai.**
- **Izmantojiet skavas vai citus praktiskus veidus, lai nostiprinātu un atbalstītu apstrādājamo detaļu uz stabilas platformas.** Apstrādājamās detaļas turēšana ar rokām vai pret ķermeni ir nedroša un var izraisīt kontroles zaudēšanu un traumas.
- **Izmantojiet tikai nedegošus tīrīšanas šķidrumus. Neiemērciet šķidrumos.** Šādi šķidrumi var sabojāt blīvgredzenus un citas instrumentu daļas.

#### 3.4.8. Gāzes patronu drošība

- **Gāzes patrona satur uzliesmojošu gāzi un smērvielu instrumentam.** Izmantojiet tikai tādas gāzes patronas, kuras ražotājs ir ieteicis jūsu modelim. Lai iegūtu plašāku informāciju par gāzes patronas saturu, izlasiet drošības datu lapu (DDL).
- **Gāzes patronu nededziniet, neatjaunojiet un nepārstrādājiet.** Iztukšoto gāzes patronu utilizējiet saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.
- **Nemēģiniet pārdurt vai atvērt gāzes patronu.** Piederumi, kas var būt piemēroti vienam instrumentam, var radīt traumu risku, ja tos izmanto ar citu instrumentu. Gāzes patrona satur uzliesmojošu gāzi pat tad, ja tā šķiet tukša.
- **Ļoti viegli uzliesmojošs.** Gāzes patronā ir sašķidrināta gāze zem spiediena. Sargājiet no jebkādiem aizdegšanās avotiem, piemēram, liesmām, dzirksteļiem, kontroļlampām, statiskās izlādes un karstām virsmām. Nemēģiniet pārdurt, saspiest vai atvērt gāzes patronu un neizsmidziniet tās saturu. Gāzes patronas tvirtini nedrīkst dedzināt, pārstrādāt, atjaunot vai atkārtoti izmantot.
- **Pirmā palīdzība degvielas iedarbības gadījumā:**
  - **Acis** – skaloj ar lielu ūdens daudzumu
  - **Āda** – mazgāt ar ziepēm un ūdeni
  - **Ieelpošana** – pārvietoj cietušo personu svaigā gaisā, nodrošināt maksimālu elpināšanu. Vērsieties pēc medicīniskās palīdzības, ja simptomi ir smagi vai ilgstoši. Vajadzības gadījumā papildu informāciju skatiet materiālu drošības datu lapā.

#### 3.4.9. Akumulatora un lādētāja drošība

- Neizjauciet, neatveriet un nesaslimciniet uzlādējamās baterijas jeb akumulatorus.
- **Nepakļaujiet baterijas vai akumulatorus karstuma vai uguns iedarībai.** Neglabājiet tiešā saules gaismā.
- **Neizraisiet īssavienojumu baterijā vai akumulatorā.** Neglabājiet baterijas vai akumulatorus pavisrī kastē vai atvilktnē, kur starp vaiņākām baterijām vai akumulatoriem vai saskarē ar citiem metāla priekšmetiem var rasties īssavienojums.
- **Neizmēģiniet bateriju vai akumulatoru no oriģinālā iepakojuma, kamēr tas nav nepieciešams lietošanai.**
- **Nepakļaujiet baterijas vai akumulatorus mehāniskiem triecieniem.**
- **Ja no akumulatora noplūst šķidrums, nepieļaujiet šķidruma nonākšanu saskarē ar ādu vai acīm.** Ja notikusi saskare, skartās vietas jānomazgā ar lielu ūdens daudzumu un jāmeklē medicīniska palīdzība.

- Ievērojiet plusa (+) un minusa (-) zīmes uz baterijas, akumulatora un ierīces un pārliecinieties par pareizu lietošanu.
- Neizmantojiet baterijas vai akumulatorus, kas nav paredzēti lietošanai ar konkrēto instrumentu.
- Bērni drīkst rīkoties ar akumulatoriem vienīgi pieaugušo uzraudzībā.
- Ja ir norīts akumulators vai baterija, nekavējoties meklējiet medicīnisku palīdzību.
- Ja baterijas vai akumulatora spaiļes ir netīras, noslaukiet tās ar tīru, sausu drānu.
- Rezerves baterijas un akumulatori pirms lietošanas ir jāuzlādē. Vienmēr izmantojiet pareizu lādētāju un skatiet ražotāja norādījumus vai ierīces rokasgrāmatu, kur sniegtas instrukcijas, kā pareizi veikt uzlādi.
- Neatstājiet akumulatoru ilgstoši lādēties, ja tas netiek lietots.
- Pēc ilgākas uzglabāšanas var būt nepieciešams vairākas reizes uzlādēt un izlādēt akumulatorus, lai iegūtu maksimālu veiktspēju.
- Lietojiet bateriju vai akumulatoru tikai lietošanas mērķim, kuram tas ir paredzēts.
- Ja iespējams, izņemiet akumulatoru no instrumenta, kad tas netiek lietots.
- Izmantojiet tikai akumulatorus, kurus ražotājs ir ieteicis jūsu ierīces modelim. Piederumi, kas var būt piemēroti vienam instrumentam, var radīt traumu risku, ja tos izmanto ar citu instrumentu.
- Nesadedziniet akumulatoru. Akumulatoru utilizējiet saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.
- Nemēģiniet pārdurt vai atvērt akumulatoru vai akumulatora lādētāju.
- Negremdējiet akumulatoru vai akumulatora lādētāju ūdenī. Nepakļaujiet akumulatoru vai akumulatora lādētāju ūdens, lietus vai sniega iedarbībai.

- Nepieļaujiet metāla priekšmetu saskari ar akumulatora spailēm.
- Nepareizi lietojot, no akumulatora var izplūst šķidrums; izvairieties no saskares. Ja nejauši notiek saskare ar šķidrumu, noskalojiet ar ūdeni. Ja šķidrums nonāk acīs, vērsieties pēc medicīniskās palīdzības. No akumulatora uzplūdušais šķidrums var izraisīt kairinājumu vai apdegumus.
- Akumulatora lādētāju drīkst lietot tikai bērni, kas sasnieguši vismaz 8 gadu vecumu. Sniedziet pietiekamus norādījumus, lai bērns spētu droši lietot akumulatora lādētāju, un paskaidrojiet, ka tas nav rotaļlieta un ar to nedrīkst spēlēties.
- Aizdegšanās bīstamība. Nekad neuzlādējiet baterijas, kas nav atkārtoti uzlādējamās.
- Neizmantojiet citus lādētājus, izņemot tos, kas īpaši paredzēti lietošanai kopā ar šo ierīci.
- Sprādzienbīstamība. Nekad nelietojiet akumulatoru lādētāju sprādzienbīstamā vidē vai degošu materiālu, piemēram, viegli uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu, tuvumā.
- Neizmantojiet bojātu akumulatoru lādētāju, kas pēc pieslēgšanas pie elektrības tīkla pārkarst un/vai dūmo.
- Nelietojiet lādētāju ar bojātu vadu vai kontaktdakšu. Nekavējoties uzticiet kvalificētam servisa speciālistam nomainīt bojātu vadu vai kontaktdakšu.
- Nelietojiet lādētāju, ja tas ir saņēmis asu triecienu, ir nokritis vai kā citādi bojāts; nogādājiet to kvalificētam servisa speciālistam.
- Lai samazinātu elektriskās strāvas trieciena risku, atvienojiet lādētāju no kontaktligzdas, izvelkot kontaktdakšu. Neatvienojiet lādētāju no kontaktligzdas, velkot vadu.
- Nepieļaujiet, ka akumulatora lādētājs ir ar kaut ko nosepts.
- Nemēģiniet izmantot pastiprinošu transformatoru, dzinēja generatoru vai līdzstrāvas kontaktligzdu.

## 4. LIETOŠANA

Pirms instrumenta lietošanas izlasiet nodaļu "Drošības instrukcijas".

### 4.1. Akumulatora ievietošana

Sk. attēlu 4.

1. Ievietojiet akumulatoru instrumentā ar kontaktiem pa priekšu.
2. Iestumiet akumulatoru līdz galam uz iekšu, līdz tas nokļūkstējās. Izmantojiet tikai SENCO akumulatorus.

#### Lādētāja stāvokļa indikators

Stāvoklis	Sarkana LED	Zaļa LED
Brīvs – ir pieejama ieejas jauda	IESL	IZSL
Akumulators ievietots un notiek uzlāde	IESL	IZSL
Akumulators pilnībā uzlādēts	IZSL	IESL
Aizsardzība pret pārkaršanu	Mirgo (IESL. 0,5 s/IZSL. 0,5 s)	Mirgo (IESL. 0,5 s/IZSL. 0,5 s)
Parsniegts uzlādes laiks	Mirgo (IESL. 0,5 s/IZSL. 0,5 s)	Mirgo (IESL. 0,5 s/IZSL. 0,5 s)

1. Jauna akumulatora uzlāde ilgst 1,5 stundas.

3. Kad instrumentā ir ievietots pilnībā uzlādēts SENCO akumulators, indikatora lampiņa mirgo zaļā krāsā. Ja indikators iedegas sarkanā krāsā, akumulatoru nepieciešams uzlādēt.

### 4.2. Gāzes patronas ievietošana

Sk. attēlu 5.

➤ Izlasiet gāzes patronas lietošanas instrukciju.

1. Noņemiet gāzes patronas vāciņu. Izmantojiet tikai SENCO gāzes patronas.
2. Nospiediet uz vārsta priekšējās daļas (kāta pusē), līdz vārsta ligzda uzšēžas.
3. Nospiediet uz vārsta aizmugurējās daļas, līdz vārsta ligzda uzšēžas. Tagad vārsts ir uzšēdināts uz gāzes patronas, un to var ievietot instrumentā.
4. Atveriet gāzes patronas vāku instrumenta augšpusē.
5. Ievietojiet gāzes patronas/vārsta komplektu tā, lai dozēšanas vārsta kāts ir vērsts uz instrumenta priekšpusi.
1. Ievietojot SENCO gāzes patronu, pārliecinieties, ka vārsta kāts ir pareizi izlīdzināts ar mazo atveri.
6. Aizveriet gāzes patronas vāku.

### 4.3. Stiprinājumu ievietošana

SGT90i, GT60i-NN, GT40i-SCP, GT65i-DA, GT65i-RX, GT65i-RH

Sk. attēlu 6.

1. Atvelciet padevēja kurpi atpakaļ.
  2. Ievietojiet stiprinājumu kaseti caur atveri magazīnas aizmuģurē.
  3. Pastumiet stiprinājumu kaseti uz priekšu.
  4. Atlaidiet padevēja kurpi.
- ❗ Instrumentam ir drošības bloķēšanas funkcija, kas atstāj stiprinājumus magazīnā un neaktivizē naglošanu.

#### GT50i-AX

Sk. attēlu 7.

1. Piespiediet magazīnas aizbīdni, lai atvilkto vāku atpakaļ.
2. Ievietojiet stiprinājumu kaseti magazīnas sānos.
3. Pastumiet magazīnas vāku uz priekšu.

#### GT50i-N/O, GT40i-M, GT40FS

Sk. attēlu 8.

1. Atvelciet padevēja kurpi atpakaļ.
2. Ievietojiet stiprinājumu kaseti caur atveri magazīnas augšpusē.
3. Atlaidiet padevēja kurpi.

#### GT35i-HN

Sk. attēlu 9.

1. Atvelciet padevēja kurpi atpakaļ.
  2. Ievietojiet stiprinājumu kaseti caur atveri magazīnas aizmuģurē.
  3. Nospiediet pogu, lai atbrīvotu padevēja kurpi. Padevēja kurpe pārvietojas uz stiprinājumu kaseti.
- ❗ Instrumentam ir drošības bloķēšanas funkcija, kas atstāj stiprinājumus magazīnā un neaktivizē naglošanu.

### 4.4. Instrumenta lietošana

Sk. attēlu 10.

1. Piespiediet drošības elementu pret darba virsmu — degviela tiek iesmidzināta sadegšanas kamerā un sajaukta ar gaisu.
2. Spiežot drošības elementu pret darba virsmu, nospiediet mēlīti. Dzirkste aizdedzina degvielas un gaisa maisījumu. Degšana darbina virzūļa mežģļu un iedzen stiprinājumu.
3. Parceliet instrumentu, atlaidiet mēlīti, un sadegšanas kamera atvēršies. Ventilators izvada karsto gāzi un atdzesē iekšējās detaļas.

GT65i-DA, GT65i-RH, GT65i-RX, GT50i-AX, GT50i-N/O, GT40i-SCP,

#### GT35i-HN

- ❗ Ventilators darbosies aptuveni 3 sekundes pēc stiprinājuma iedzišanas. Tas ir normāli.

### 4.5. Iesprūdušu stiprinājumu izņemšana

#### SGT90i, GT60i-NN

- ⚠ Pirms mēģināt izņemt iesprūdušu stiprinājumu, izņemiet gāzes patronu un akumulatoru.
1. Neturot pirkstu uz mēlītes, izņemiet stiprinājumu kaseti no magazīnas.
  2. Ar knaiblēm izņemiet iesprūdušos stiprinājumus.
  3. No jauna ielādējiet stiprinājumu kaseti.
  4. No jauna ielādējiet gāzes patronu un akumulatoru.

#### GT65i-DA, GT65i-RH, GT65i-RX, GT50i-AX, GT50i-N/O, GT40i-M

- ⚠ Pirms mēģināt izņemt iesprūdušu stiprinājumu, izņemiet gāzes patronu un akumulatoru.
1. Pavelciet padevēja kurpi atpakaļ bloķētā stāvoklī un izņemiet stiprinājumus.
  2. Atbloķējiet E-Z atbrīvošanas fiksatoru un atveriet vāku.
  3. Izņemiet iesprūdušo stiprinājumu.
  4. Aizveriet vāku un fiksatoru.
  5. No jauna ielādējiet gāzes patronu un akumulatoru.

#### GT40i-SCP

- ⚠ Pirms mēģināt izņemt iesprūdušu stiprinājumu, izņemiet gāzes patronu un akumulatoru.
1. Neturot pirkstu uz mēlītes, izņemiet stiprinājumu kaseti no magazīnas.
  2. Atveriet aizsprostojuma atbrīvošanas vāku.
  3. Ar knaiblēm izņemiet iesprūdušos stiprinājumus.
  4. No jauna ielādējiet stiprinājumu kaseti.
  5. No jauna ielādējiet gāzes patronu un akumulatoru.

#### GT35i-HN

- ⚠ Pirms mēģināt izņemt iesprūdušu stiprinājumu, izņemiet gāzes patronu un akumulatoru.
1. Neturot pirkstu uz mēlītes, izņemiet stiprinājumu kaseti no magazīnas.
  2. Atveriet priekšējo vāku.
  3. Ar knaiblēm izņemiet iesprūdušos stiprinājumus.
  4. Aizveriet priekšējo vāku.
  5. No jauna ielādējiet stiprinājumu kaseti.
  6. No jauna ielādējiet gāzes patronu un akumulatoru.

## 5. APKOPE

Pirms instrumenta apkopes izlasiet nodaļu "Drošības instrukcijas".

- ❗ Stiprinājumu iedzišanas instrumenta apkope jāveic pareizi un ar regulāriem intervāliem saskaņā ar ražotāja instrukcijām.

### 5.1. Ikdienas apkope

Sk. attēlu 11.

1. Kad instruments ir atvienots no strāvas padeves, veiciet ikdienas pārbaudi, lai pārliecinātos par drošības elementa un mēlītes brīvu kustību. Neizmantojiet instrumentu, ja drošības elements vai mēlīte aizķeras vai iestrēgst.
2. Katru dienu notīriet instrumentu un pārbaudiet, vai tas nav nolietojies.
3. Dienas beigās un pirms instrumenta ievietošanas instrumenta kastē vienmēr izņemiet akumulatoru un gāzes patronu. Vienmēr uzglabāiet un transportējiet instrumentu oriģinālajā SENCŐ instrumentu kastē.

### 5.2. Apkope, ko veic katru otro dienu

Instrumenta augšpusē esošais gaisa filtrs ir jātīra katru otro dienu. Ļoti putekļainā vai ar grūziem piesārņotā vidē var būt nepieciešams instrumentu tīrīt biežāk.

### 5.3. Ceturkšņa apkope

SENCŐ iesaka degšanas kameru tīrīt vidēji reizi 3 mēnešos vai pēc tam, kad instrumentā ir izlietotas 8–9 gāzes patronas (10 000 šāvienu).

### 5.4. Gāzes patronas pārbaude

Sk. attēlu 12.

- ⚠ Nekad neveiciet šo pārbaudi atklātas liesmas vai dzirksteļu tuvumā, smēķēšanas laikā vai vietās, kur degviela var iekļūt acīs.

- ⚠ Veicot šo pārbaudi, lietojiet aizsargbrilles.

1. Lai noteiktu, vai gāzes patronas iekšpusē ir degviela, turiet gāzes patronu vertikālā stāvoklī un novietojiet cietu priekšmetu pret mērišanas kātu.
2. Nospiediet gāzes patronas vāciņu, lai ieslēgtu sprauslu.
3. Viegli piespiežot sprauslu, vajadzētu izdalīties nelielam degvielas daudzumam.
4. Ja degviela neizdalās, gāzes patronu utilizējiet pareizā veidā.

## 6. PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Problēma	Cēlonis	Risinājums
Sarkanā LED indikatora lampiņa iedegas, bet instruments nedarbojas.	Iespējams, akumulatora uzlādes līmenis ir pārāk zems.	Nomainiet akumulatoru pret pilnībā uzlādētu.
Instruments darbojas normāli, bet pilnībā neiedzen stiprinājumu.	Iedzišanas dziļuma iestatījums nav pietiekami dziļš.	Noregulējiet iedzišanas dziļuma iestatījumu uz visdziļāko iestatījumu.
	Cilindrs ir netīrs.	Notīriet cilindru ar atbilstošu tīrīšanas līdzekli.
	Akumulators ir izlādējies.	Pārbaudiet akumulatoru un, ja nepieciešams, nomainiet to.
	Gāzes patronā ir beigusies degviela.	Nomainiet gāzes patronu pret jaunu.
	Sadeģšanas kamera blīvē laiz garām degvielu.	Nospiediet drošības elementu un turiet to nospiestu 1 minūti, pirms aktivizējāt mēlīti. Ja instrumentā nenotiek aizdegšanās, iespējams, sadeģšanas kamera blīvē laiz garām degvielu. Nosūtiet instrumentu uz tuvāko servisa centru.
Ventilators nedarbojas vai darbojas lēnāk nekā parasti, un indikatora lampiņa ir sarkana.	Akumulators ir izlādējies.	Nomainiet akumulatoru pret pilnībā uzlādētu.
		Ja visi iepriekš minētie pasākumi nedod rezultātu, nosūtiet instrumentu uz tuvāko servisa centru.
Akumulators nelādējas vai lādēšanas laikā lādētājs sakarst.	Akumulators ir bojāts, izlādējies, nav pietiekami ilgi uzlādējies vai ir pārāk auksts.	Sekojiet līdzi uzlādes laikam, lai nodrošinātu, ka akumulatoram ir pietiekami daudz laika uzlādei.
		Nomainiet akumulatoru pret pilnībā uzlādētu.
		Nomainiet lādētāju, ja akumulators darbojas pareizi ar instrumentu, bet to nevar uzlādēt ar lādētāju.
		Sasildiet akumulatoru iekšējā sildītājā.
Lādētājs sakarst, rada trokšni vai sāk dūmot.	Lādētājs ir bojāts, un to vairs nedrīkst lietot.	Nekavējoties atvienojiet lādētāju un nomainiet to ar jaunu lādētāju.
Darba kontakta elements nav pilnībā nospiests, un instrumentu nevar izmantot.	Darba kontakta elements ir saliekts vai drošības mehānisma slīde ir aplīpusi ar netīrumiem.	Notīriet drošības mehānisma slīdi. Salabojiet vai nomainiet darba kontakta elementu.
	Bloķēšanas mehānisms ir aktīvs.	Ievietojiet papildu stiprinājumus.
Instruments nestrādā, LED indikators ir zaļš, un darbojas ventilators.	Aizdedzes vads ir vaļīgs.	Pārbaudiet aizdedzes vadu, ņemot vāciņu.
	Aizdedzes svece ir netīra.	Notīriet aizdedzes sveci.
	Gāzes patronā ir beigusies degviela.	Nomainiet gāzes patronu pret jaunu.
	Aizdedzes svece ir salūzusī.	Nomainiet aizdedzes sveci.
	Cilindra galva un aizdedzes svece ir netīra.	Notīriet cilindra galvu un aizdedzes sveci.
	Drošības elements nav pilnībā iedarbināts.	Pilnībā iedarbiniet drošības elementu.
	Magazinā ir mazāk nekā 6 stiprinājumi.	Pārlecieties, ka magazinā ir vismaz 7 stiprinājumi.
		Ja visi iepriekš minētie pasākumi nedod rezultātu, nosūtiet instrumentu uz tuvāko servisa centru.
Instruments darbojas normāli, bet stiprinājums netiek iedziests.	Tika izmantoti nepareiza veida stiprinājumi.	Nomainiet pret pareizo stiprinājumu veidu.
	Cilindrs ir netīrs.	Notīriet cilindru ar atbilstošu tīrīšanas līdzekli.
	Iesprūdis stiprinājums.	Pirms lietošanas izņemiet iesprūdušo stiprinājumu.
	Stiprinājumu izgrūdejs nav pareizi saslēdzies ar stiprinājumu kaseti.	Noregulējiet, lai izgrūdejs pilnībā saslēdzas.
Degšanas kamera neatgriežas sākuma pozīcijā.	Darba kontakta elements ir saliekts vai netīrs. Pārbaudiet darba kontakta elementu un salabojiet vai nomainiet to.	Notīriet drošības mehānisma slīdi.
Sitnis neatgriežas sākuma stāvoklī.	Akumulators ir izlādējies.	Nomainiet akumulatoru pret pilnībā uzlādētu.
	Instruments ir netīrs.	Notīriet instrumentu ar atbilstošu tīrīšanas līdzekli.
	Virzuļa gredzens ir nolietojies.	Pārbaudiet virzuļa gredzena nolietojumu.
	Instruments var būt pārkaris.	Notīriet vai nomainiet gaisa iekļūdes filtru.
	Sitnis un gala atveri ir netīri.	Notīriet sitni un gala atveri ar attaukotāju.

Ir sajūta, ka instruments zaudē jaudu.	Gāzes patronā ir beigusies degviela.	Nomainiet gāzes patronu pret jaunu.
	Instruments var būt pārkarsis.	Notīriet vai nomainiet gaisa iekļūdes filtru.
	Aizdedzes vads ir vaļīgs.	Pārbaudiet aizdedzes vadu, ņemot vāciņu.
	Instruments ir netīrs.	Notīriet instrumentu ar atbilstošu tīršanas līdzekli.
Drošības mehānisms nav nospiests līdz galam, instruments nedarbojas.	Drošības elements nevar atbrīvoties.	Ja visi iepriekš minētie pasākumi nedod rezultātu, nosūtiet instrumentu uz tuvāko servisa centru.
	Drošības elements ir netīrs.	Notīriet un ieeļļojiet sliedi ar SENCO eļļu.
	Drošības elements ir salauzts.	Nomainiet drošības elementu.
	Padevēja kurpe ir nepareizā pozīcijā.	Novietojiet padevēja kurpi aiz stiprinājumiem.
Instruments darbojas pareizi, bet stiprinājumi dažreiz tiek iedzīti pārāk dziļi, bet citreiz pārāk sekli.	Stiprinājumi neatbilst specifikācijām.	Izmantojiet stiprinājumus, kas atbilst specifikācijām.
	Padevēja kurpe ir nepareizā pozīcijā.	Novietojiet padevēja kurpi aiz stiprinājumiem.
	Iesprūdis stiprinājums.	Pirms lietošanas izņemiet iesprūdušo stiprinājumu.

Citu, šeit neminētu, kļūmju gadījumā pārtrauciet instrumenta lietošanu un sazinieties ar vietējo izplatītāju, lai veiktu apkopi.

## 7. GARANTĪJA

Ņemot vērā turpmāk minētos ierobežojumus, SENCO garantē savu piegādāto autorizēto SENCO zīmola izstrādājumu uzticamību un kvalitāti.

- SENCO garantē gala lietotājam, ka šeit norādītajā garantijas termiņā turpmāk minētie izstrādājumi būs bez konstrukcijas, montāžas un materiālu defektiem.

Izstrādājums	Garantijas termiņš
SENCO® XP Series-Red Cap pneimatiskie instrumenti	Pieci gadi
SENCO Pro Series pneimatiskie instrumenti	Viens gads
SENCO Semi-Pro Series pneimatiskie instrumenti	Viens gads
SENCO Black Label Series, pneimatiskie instrumenti	Viens gads
SENCO DuraSpin® Series elektriskie un akumulatora instrumenti	Viens gads
SENCO DuraSpin® Series 2020, elektriskie un akumulatora instrumenti, SENCO akumulatora instrumenti	Pieci gadi
SENCO akumulatora instruments	Divi gadi
SENCO akumulatori un lādētāji instrumentiem	Viens gads
SENCO gāzes instrumenti	Divi gadi
SENCO atjaunoti produkti	Viens gads
SENCO kompresori	Viens gads
SENCO armatūras sierašanas instrumenti	Viens gads
SENCO viedie risinājumi	Viens gads
SENCO gredzenskavu instrumenti	Viens gads
SENCO citi instrumenti	Viens gads

- Garantijas termiņš sākas dienā, kad gala lietotājs iegādājas izstrādājumu, un/vai 1 gadu pēc tam, kad instruments ir izņemts no produktu sortimenta, atkarībā no tā, kurš datums iestājas pirmais.
- Lai pieprasītu garantiju, gala lietotājam jābūt izstrādājumi vai to detaļas, norādot sērijas numuru un pievienojot oriģinālo pirkuma čeku vai pirkuma apliecinājumu (ar redzamu iegādes datumu) no sākotnējā mazumtirgotāja vai izplatītāja, ir jānosūta sākotnējam mazumtirgotājam vai izplatītājam, veicot priekšapmaksu par piegādi.

- SENCO nav pienākuma veikt jebkādu izstrādājumu vai to detaļu remontu vai nomaiņu uz vietas.
- Garantijas termiņā SENCO vai tā izplatītāji pēc SENCO izvēles un uz SENCO rēķina, ievērojot šīs garantijas politikas ierobežojumus, salabos vai nomainīs bojātus izstrādājumus vai to detaļas, ja defekti radušies tikai vai galvenokārt konstrukcijas, montāžas vai materiāla nepilnību dēļ.
- Izstrādājumu vai to detaļu remonts vai nomaiņa saskaņā ar garantiju nekādā gadījumā nenozīmē garantijas termiņa pagarināšanu. Katram nomaņas izstrādājumam vai detaļai ir piemērojams nomainītā izstrādājuma vai detaļas atlikušais sākotnējais garantijas termiņš.
- SENCO kļūst par to izstrādājumu vai detaļu īpašnieku, kuras SENCO vai tā izplatītāji ir nomainījuši SENCO garantijas īstenošanas rezultātā, un šajā sakarā nav pienākuma nodrošināt nekādu atlīdzību.
- Garantija neattiecas uz:
  - nolietojamām detaļām, piemēram, gumijas blīvgrūdeniem, blīvēm, sitņiem, virzļa atduriem, virzļa/sitņa mezgliem, izolatoriem, piedziņas siksnām, gaisa filtriem un degvielas sistēmām, uzgaļiem;
  - jebkuriem bojājumiem, kas radušies tādēļ, ka nav ticis izmantots tīrs, sauss, regulēts saspiests gaiss un/vai izmantotais gaiss spiediens ir pārsniedzis maksimālo spiedienu, kas norādīts uz instrumenta korpusa (pneimatiskie instrumenti);
  - jebkuriem bojājumiem, kas radušies normāla nolietojuma, nepareiza pielietojuma, nepareizas ekspluatācijas, neatbilstošas pārveidošanas vai uzglabāšanas, pārvadāšanas/transportēšanas, avāriju, nolaidības, ekspluatācijas ar citu ātrumu vai spriegumu, kas neatbilst paredzētajam (tikai elektriskie instrumenti), rezultātā;
  - jebkuriem bojājumiem, kas radušies sprādzienam, ugunsgrēku un dabas katastrofu, piemēram, viesuļvētru, plūdu un zemestrīču, rezultātā;
  - jebkuriem bojājumiem, kas radušies ekspluatācijas instrukciju, specifikāciju un/vai tehniskās apkopes grafiku neievērošanas rezultātā. Izlasiet lietošanas rokasgrāmatu attiecībā uz lietošanu, specifikācijām un apkopes instrukcijām;
  - jebkādiem bojājumiem, kas radušies gala lietotāja vai trešo personu veiktu remontdarbu, izstrādājuma pārveidojumu vai šādu darbību mēģinājumu rezultātā;

- šī garantija nesedz darbaspēka izmaksas, zaudējumus vai bojājumus, kas radušies nepareizas ekspluatācijas, apkopes vai remonta rezultātā;
- jebkādam garantijas prasībām, kas saņemtas pēc garantijas termiņa beigām, kas norādīts šajā gala lietotāja garantijā.
- Papildu izmaksas, piemēram, saistībā ar nosūtīšanu/transportu, īpašām iepakojuma prasībām un ceļa un uzturēšanās izdevumiem, sedz gala lietotājs.
- Ja sūdzība ir nepamatota, visas ar to saistītās izmaksas, tostarp apstrādes, pārbaudes, transportēšanas un administratīvās izmaksas, kas rodas SENCO vai tā izplatītājiem, sedz gala lietotājs.
- Pēc garantijas termiņa beigām visas izmaksas, kas saistītas ar remontu vai nomaiņu, tostarp apstrādes, pārbaudes, transportēšanas un administratīvās izmaksas, sedz gala lietotājs.

- Neatkarīgi no likumā noteiktajiem nolīguma termiņiem visu prasību un pārsūdzību pret SENCO un trešajām personām, kuras SENCO iesaistījis līguma īstenošanā, nolīgums ir viens gads.
- Ja SENCO neizpilda šo līgumu, tas neatbrīvo gala lietotāju no saistībām, kas izriet no šī vai jebkura cita līguma.
- Ja garantijas termiņus nav iespējams ievērot, piemēram, importa vai eksporta aizliegumu, streiku vai citu neparedzētu apstākļu dēļ, garantijas termiņš tiek attiecīgi pagarināts.
- SENCO atbildība probežojas ar garantiju. SENCO neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radušies SENCO vai tā izplatītāju piegādāto, remontēto vai pārveidoto izstrādājumu darbības vai darbības traucējumu dēļ, tostarp, bet ne tikai, par ražošanas zaudējumiem, zaudētu peļņu, samazinātu darba apjomu, komerciāliem zaudējumiem vai izrietošiem zaudējumiem, vai jebkādiem netiešiem zaudējumiem.

## 8. UTILIZĀCIJA

- Šo instrumentu nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem visā ES. Lai novērstu nekontrolētas atkritumu izmešanas izraisītu iespējamu kaitējumu videi vai cilvēku veselībai, jūs esat atbildīgs par šī instrumenta reciklēšanu, lai veicinātu ilgtspējīgu atkārtotu izejvielu izmantošanu. Lai nodotu nolietoto instrumentu, varat izmantot parastās elektropreču nodošanas un savākšanas sistēmas vai

sazināties ar veikalu, kurā instruments tika iegādāts. Viņi var reciklēt šo instrumentu, lai saudzētu vidi.

- Iztukšoto gāzes patronu utilizējiet saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.
- Akumulatoru utilizējiet vai reciklējiet saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

## 9. ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Mēs

KYOCERA SENCO Netherlands B.V.  
Pascallaan 88  
8218 NJ Lelystad, The Netherlands

ar pilnu atbildību paziņojam, ka:

**SGT90I, GT60I, GT65I-DA, GT65I-RH, GT65I-RX, GT50I-AX, GT50I-N/O, GT40I-M, GT40I-SCP**

saskaņā ar šādu(-ām) direktīvu(-ām):

2006/42/EC	2014/30/EU	012/19/EU
2014/35/EU	2011/65/EU	

atbilst piemērojamajām būtiskajām veselības un drošības prasībām, kas noteiktas sekojošos dokumentos:

EN ISO 12100	ISO 8662-11+A1	EN 50581
EN 792-13+A1	EN 60745-1	EN 60335-2-29
EN 12549+A1	EN 60745-2-16	EN 62133

AZ/NZ:

IEC62133	60335.1:2011-A1-4	AS/NZS CISPR 14.1
UN38.3	ENS5014-1	
60335.2.29.2017	ENS5014-2	

Parakstījis: Tim Lansing

Pozīcija: Tehniskis

DOC vieta: KYOCERA SENCO Netherlands B.V., Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad, The Netherlands

Datums: 21/12/2021